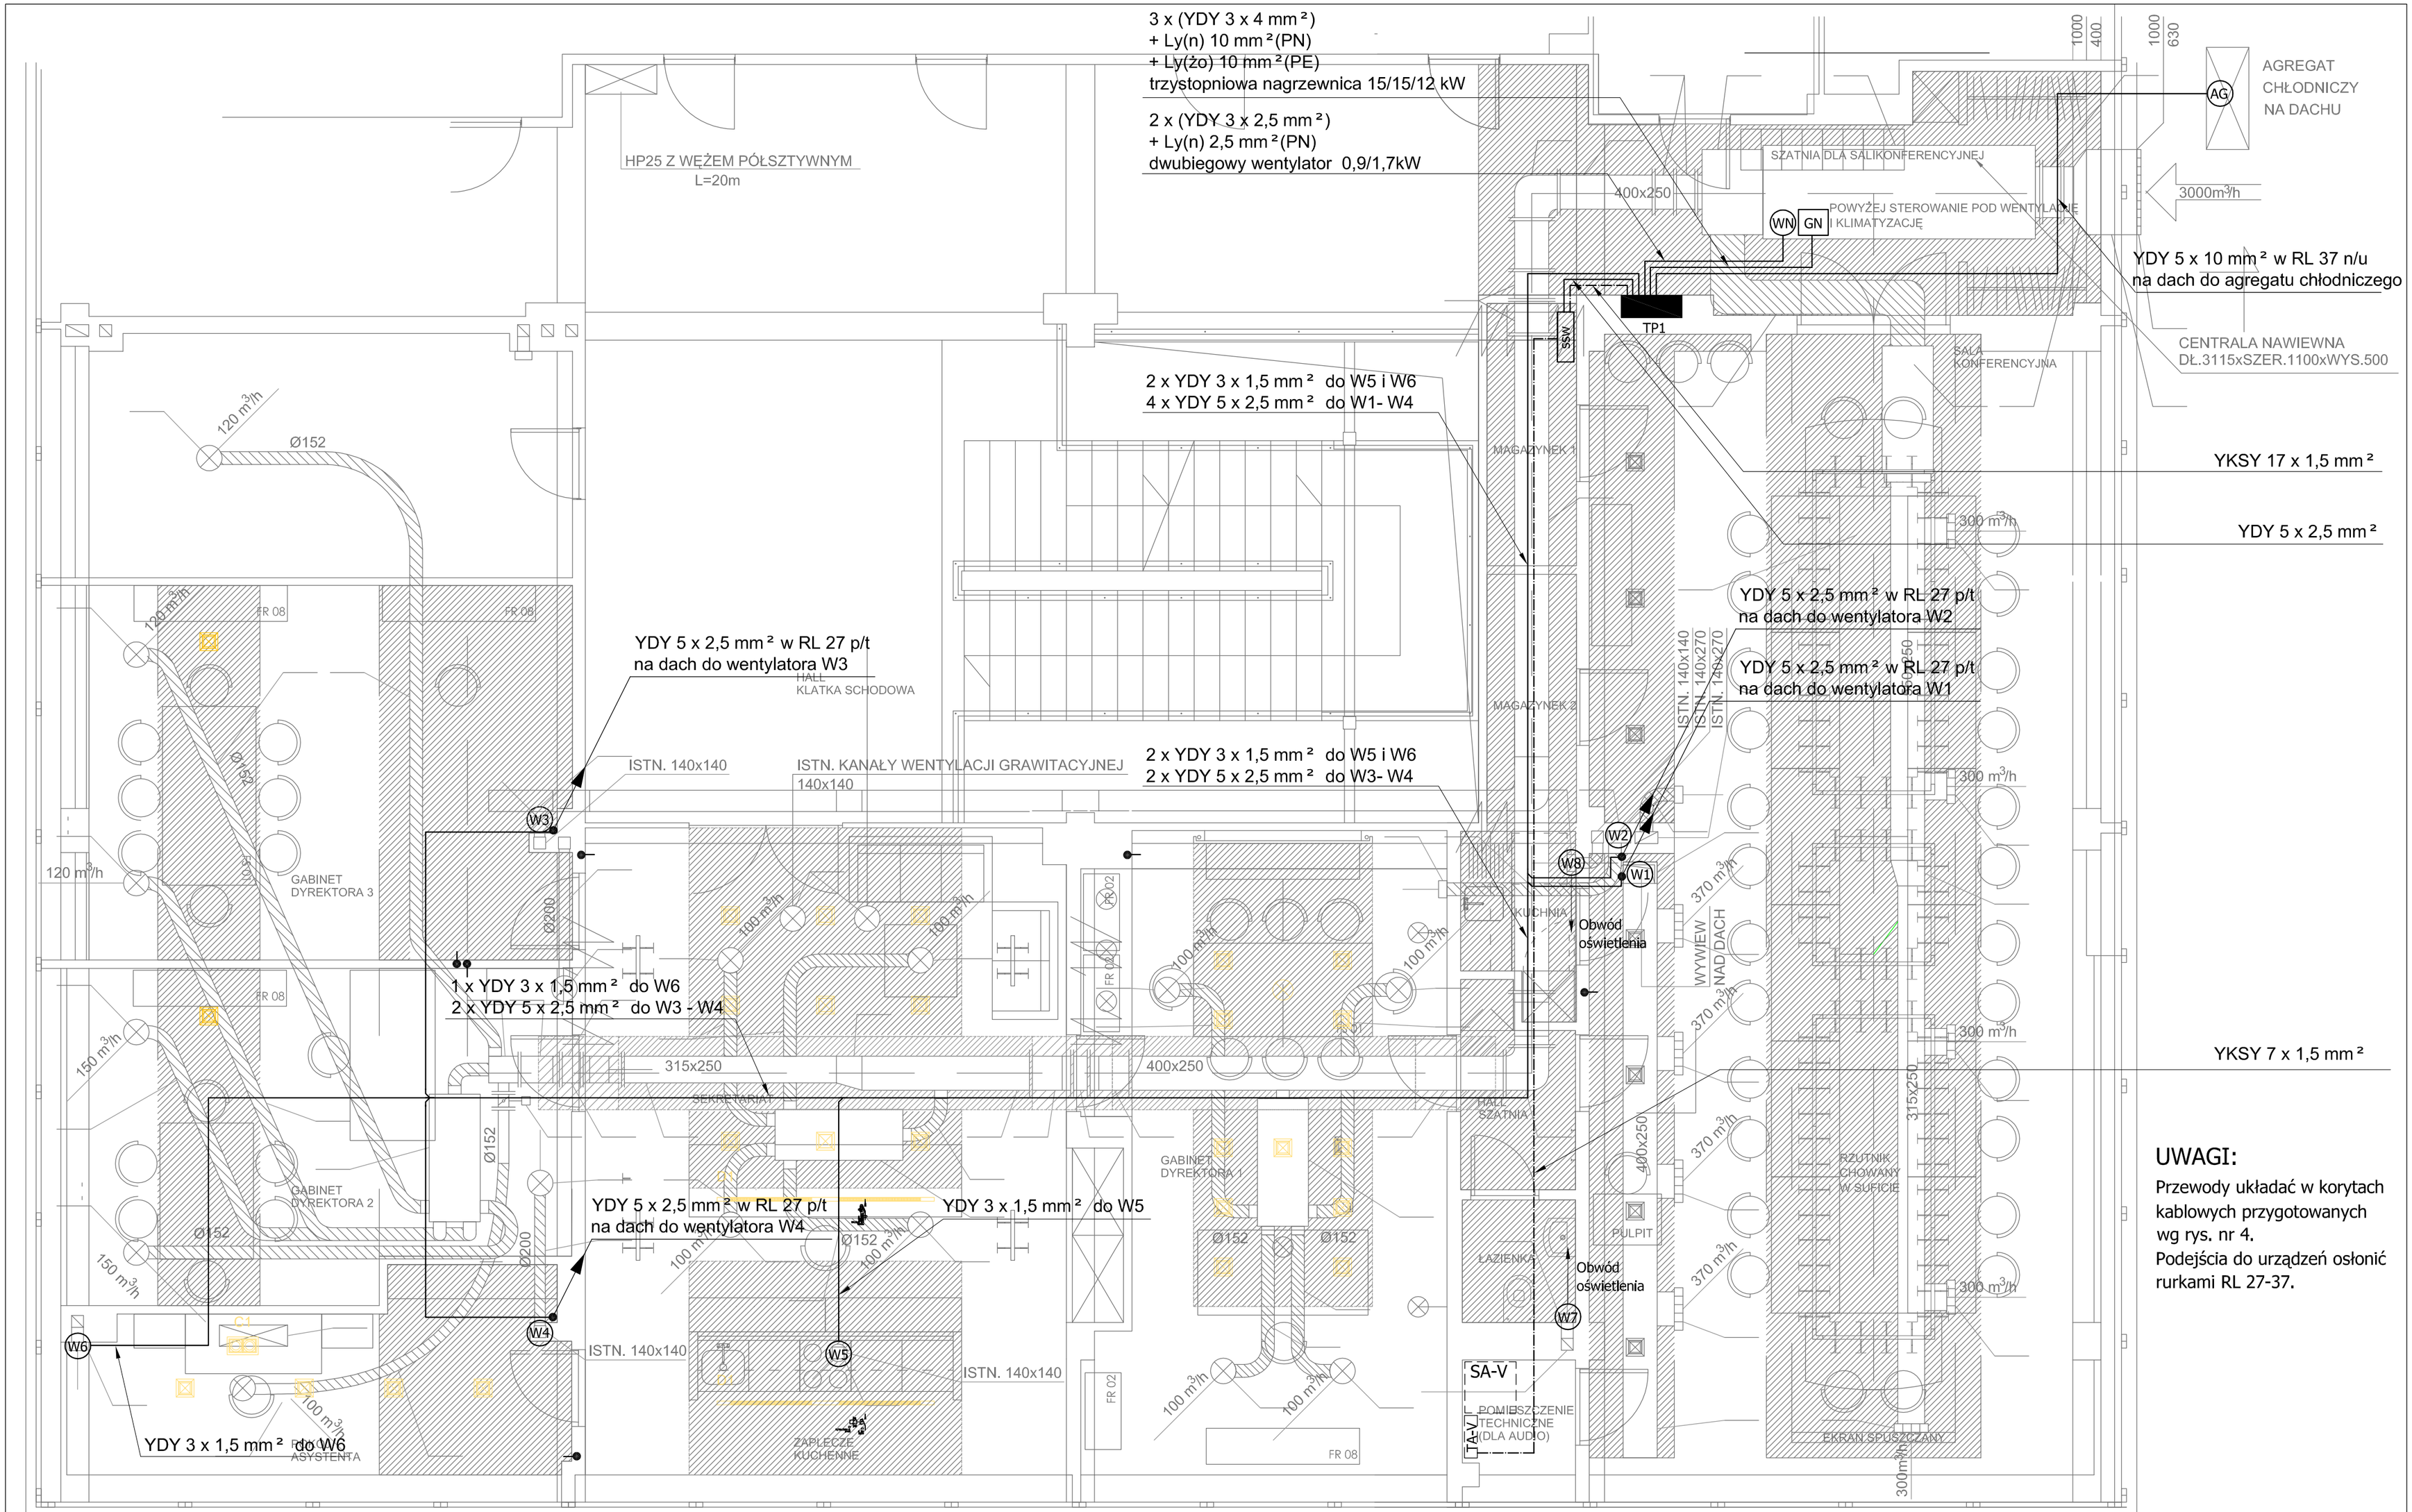

UWAGI:

Przewody układać w korytach kablowych przygotowanych wg rys. nr 4.
Podejścia do urządzeń osłonić rurkami RL 27-37.

AG	Agregat chłodniczy freonowy 25 kW, 400 V
GN	Ngrzewnica trójstopniowa 15/15/12 kW, 400 V
WN	Wentylator nawiewny dwubiegowy 0,9/1,7 kW, 400 V
W1	Wentylator wywiewny dachowy 0,37 kW, 400 V
W2 W3 W4	Wentylator wywiewny dachowy 0,09 kW, 400 V
W5 W6	Wentylator wywiewny ścienny 0,125 kW, 230 V z wyłacznikiem sznurkowym
W7 W8	Wentylator wywiewny ścienny 0,013 kW, 230 V załączane z obwodu oświetlenia rys. nr 8

SSW	Szafa sterownicza układu wentylacji, dostawa wraz z urządzeniami wentylacyjnymi.
—●	Rurka RL37 pionowo w ścianie pod tynkiem wyprowadzona z nad stropu podwieszonego i zakończona na wysokości 1,4 m od podłogi. Kanał przygotowany dla połaczenia regulatora wentylacji nawiewnej wydanego w ramach dostawy układu sterowania wentylacją.
———	Ciągi przewodów instalacji siły do urządzeń wentylacyjnych
—·—·—	Ciągi przewodów sterowniczych dla połaczeń systemu sterowania wentylacji z urządzeń zewnętrznych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE USŁUGI PROJEKTOWE
Czesław Podstawny ul. Goleszowska 10/17
43-300 Bielsko-Biała tel (33) 8 112 733

TEMAT RYSUNKU: Instalacje elektryczne

Instalacja zasilania wentylacji - poziom +11,50

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA:	FAZA:	BRANŻA:	SKALA:	NR OPRAC.:
mgr inż. Czesław Podstawny upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B		11-2008	P. W.	ELEKTRYCZNA	1 : 50	CP/03/2008-E2
OPRACOWAŁ: mgr inż. Czesław Podstawny upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B	PODPIS:	OBIEKT: **BUDYNEK NR 5A - SALA KONFERENCYJNA, BIURA**				NR RYS.: 06.
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:	INWESTOR: **Ośrodek Badawczo-Rozwojowy S M "BOSMAL" 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93**				