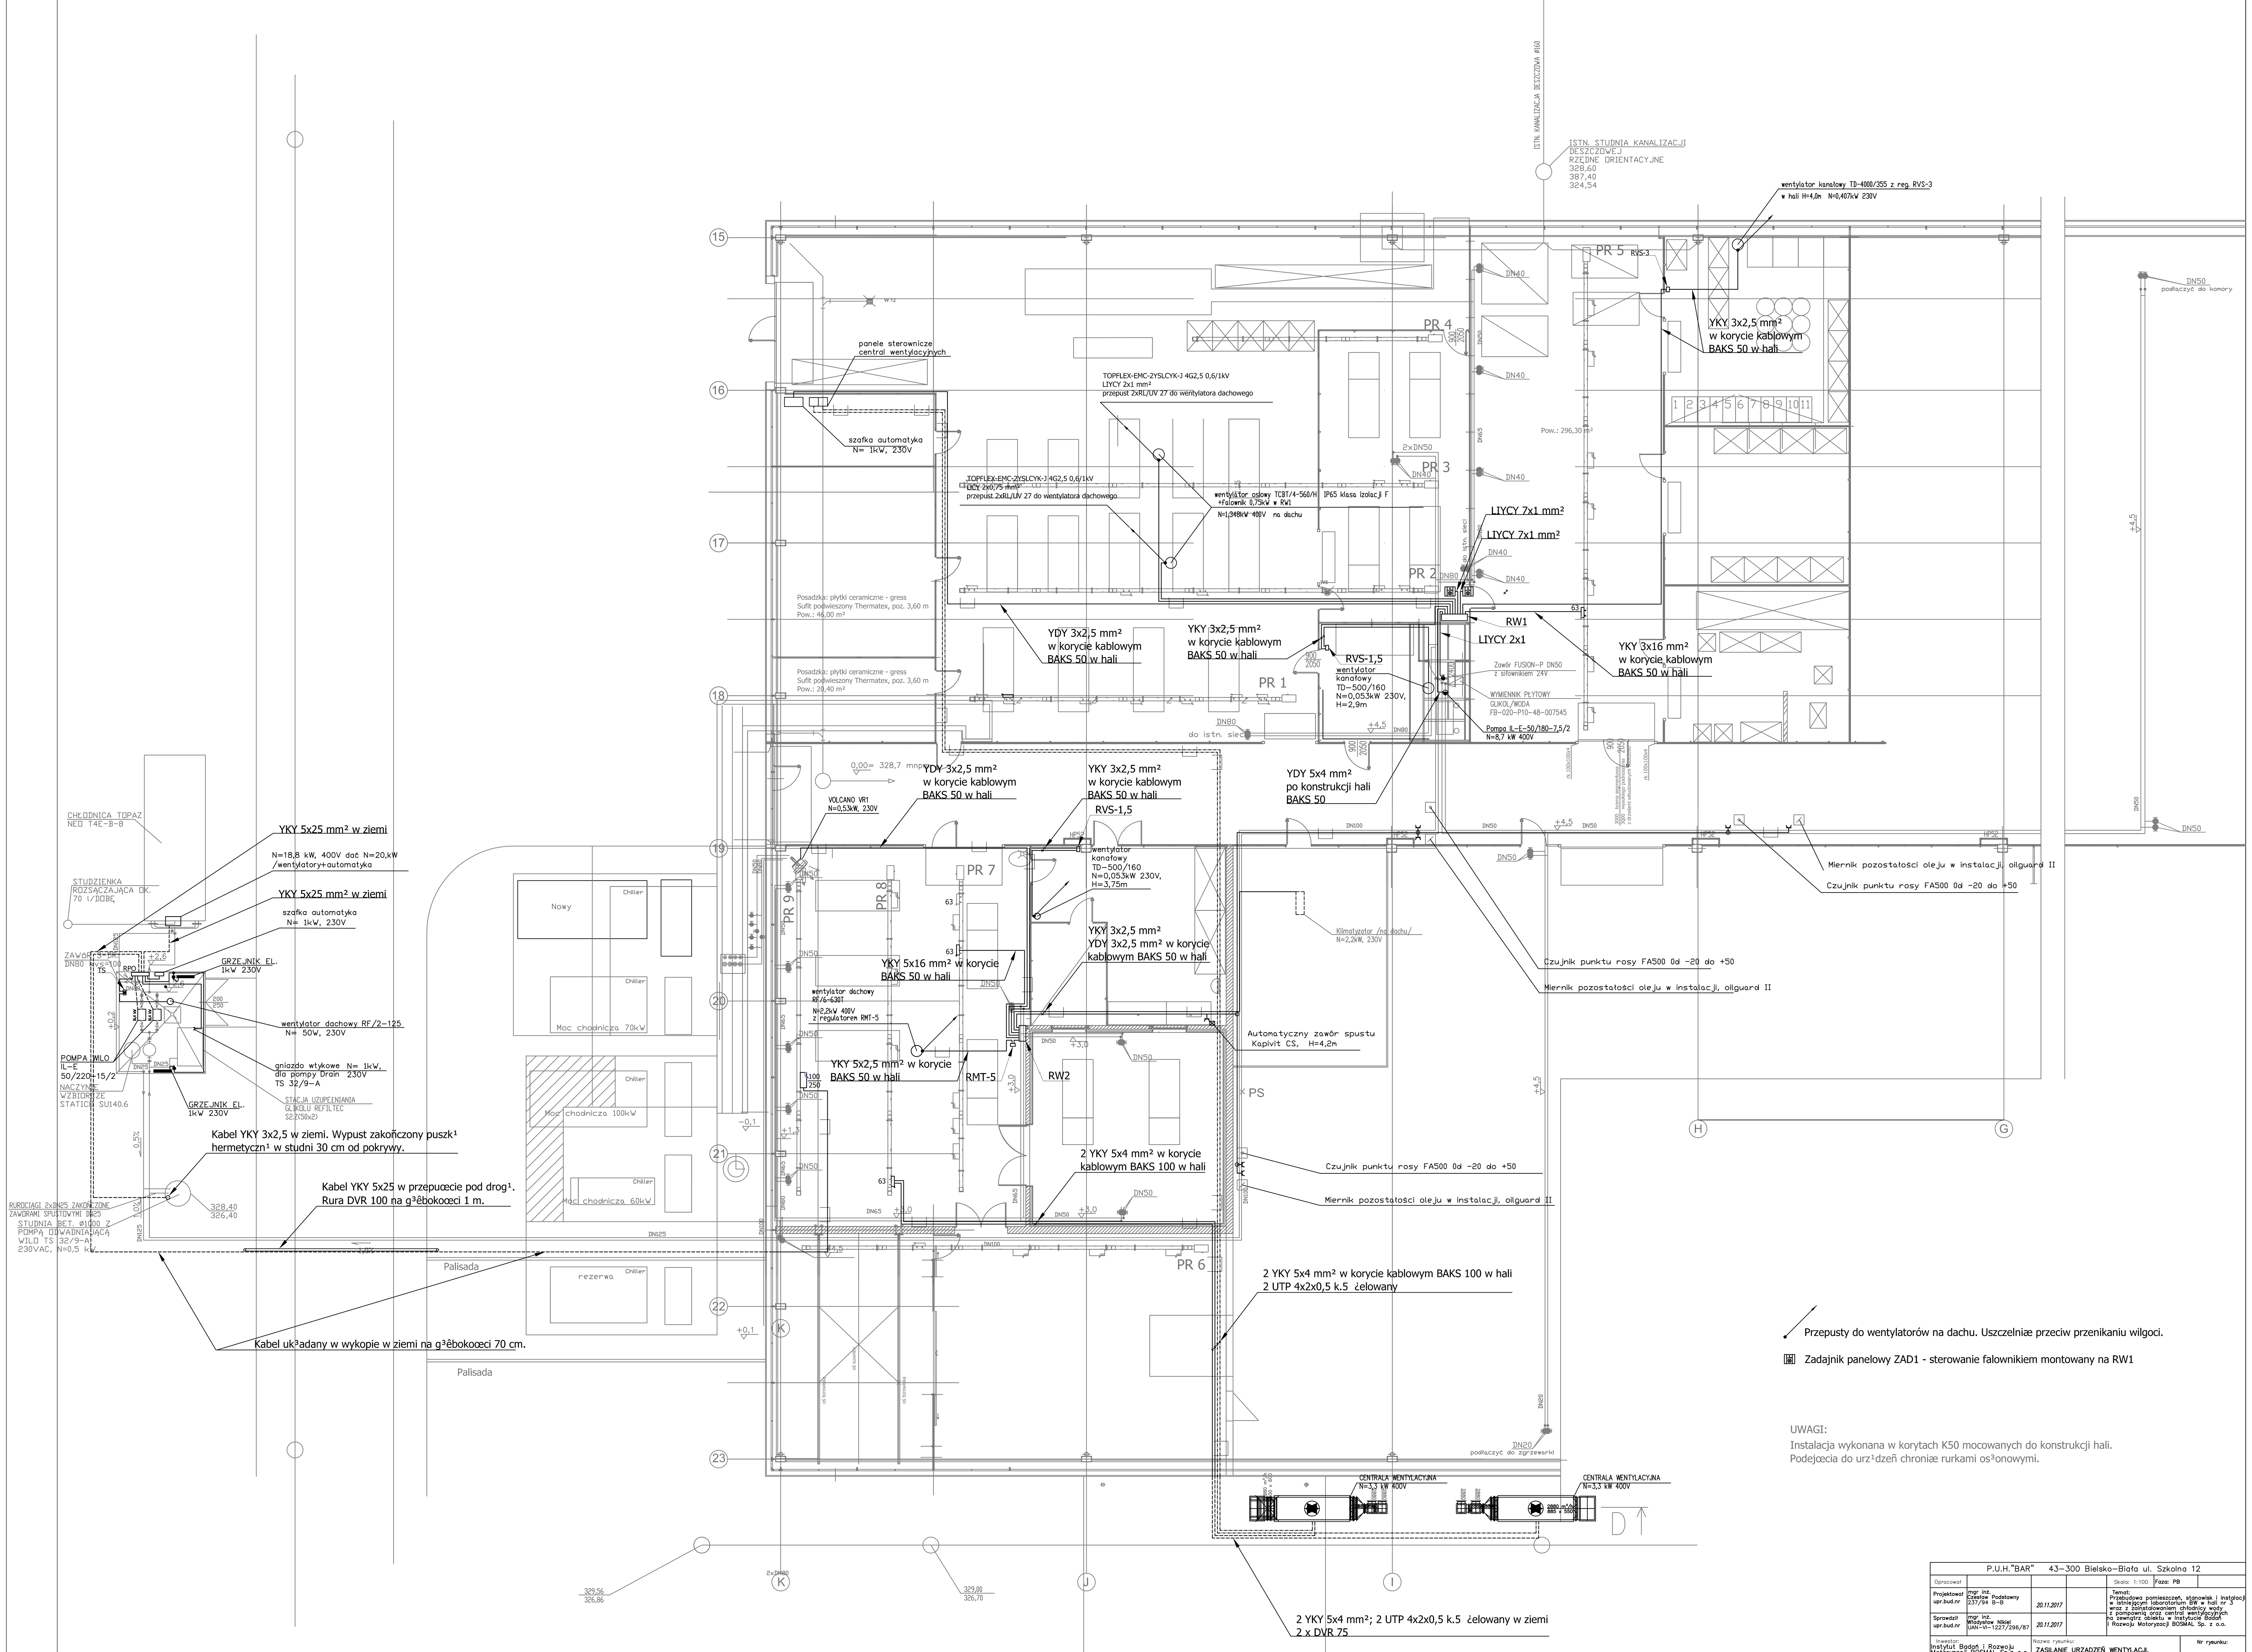

Przepusty do wentylatorów na dachu. Uszczelniæ przeciw przenikaniu wilgoci.

Zadajnik panelowy ZAD1 - sterowanie falownikiem montowany na RW1

UWAGI:
Instalacja wykonana w korytach K50 mocowanych do konstrukcji hali.
Podejœcia do urz¹dzeñ chroniæ rurkami os³onowymi.

P.U.H."BAR" 43–300 Bielsko–Biała ul. Szkolna 12					
Opracował				Skala: 1:100	Faza: PB
Projektował upr.bud.nr	mgr inż. Czesław Podstawny 237/94 B–B	20.11.2017		Temat: Przebudowa pomieszczeń, stanowisk i instalacji w istniejącym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z zainstalowaniem chłodnicy wody z pompownią oraz central wentylacyjnych na zewnątrz obiektu w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.	
Sprawdził upr.bud.nr	mgr inż. Władysław Nikiel UAN–VI–1227/296/87	20.11.2017			
Inwestor: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp.z o.o. ul. Sarni Stok 93 43–300 Bielsko–Biała		Nazwa rysunku: ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GLIKOLOWEJ		Nr rysunku: BP–697.22/PB	